


Paula, 24 Jahre alt

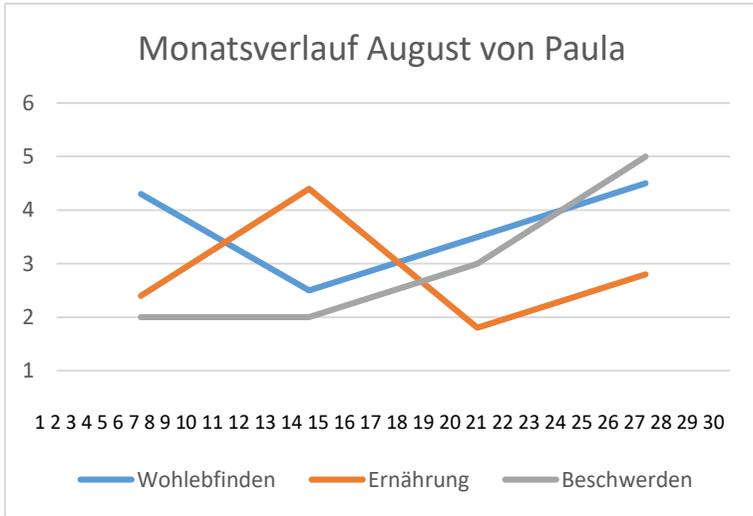

- Termine August 2024:**
- 04.08.2024 08:00Uhr Dr. Schwäbe (Gynäkologie) ✓
 - 16.08.2024 13:30Uhr Dr. Schwäbe (Gynäkologie) ✓
 - 18.08.2024 10:00Uhr Krankenhaus Havelhöhe (Entbindungsstation) ✓
- Ausstehende:**
- 02.09.2024 08:00Uhr Dr. Schwäbe (Gynäkologie)
 - 18.10.2024 10:00Uhr Dr. Krause (Diabetologie)

Durchschnittswerte August 2024 Paula

Wohlbefinden:
64% → **gut**

Schlaf:
>8h → **gut**


Stress:
Wenig → **gut**

Aktivität:
<1h → **mäßig**

Sport:
30min → **mäßig**

Ernährung:
Sehr ausgewogen → **sehr gut**

Flüssigkeitszufuhr:
>3 Liter → **sehr gut**

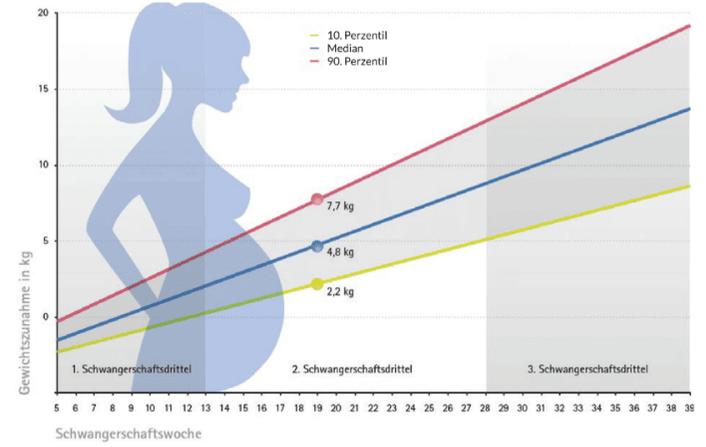

ULTRASCHALL-UNTERSUCHUNGEN											
Bemerkungen: (z.B. Ergebnisse aus vorausgegangener Ultraschalluntersuchung)											
Datum	SSW (LR)	SSW korrigiert	I. Screening 8 + 0 bis 11 + 6 SSW			Zeitgerechte Entwicklung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kontrolle	FS	SSL	BPD	Biometrie I
			Intrauteriner Sitz:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Herzaktion:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Embryo darstellbar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Mehrlingigkeit:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Plazentalok./-struktur:	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> Kontrolle	monochorial:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Auffälligkeiten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kontrolle	Konstanz:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
					Zeitgerechte Entwicklung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kontrolle					
Datum	SSW (LR)	SSW korrigiert	II. Screening 18 + 0 bis 21 + 6 SSW			Thorax:					
			Einling:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Linkssseitige Herzposition:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Herzaktion:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Persistierende Arrhythmie im Untersuchungszeitraum:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Plazentalok./-struktur:	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> Kontrolle	Darstellbarkeit des Vierkammer-Blicks:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Konstanz:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Rumpf:						
			Zeitgerechte Entwicklung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kontrolle	Konturunterbrechung an der vorderen Bauchwand:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Kopf:		Darstellbarkeit des Magens im linken Oberbauch:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Ventrikelauffälligkeiten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Darstellbarkeit der Harnblase:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Auffälligkeiten der Kopfform:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
			Darstellbarkeit des Klenntms:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
			Hals und Rücken:								
			Unregelmäßigkeiten der dorsalen Hautkontur:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
Datum	SSW (LR)	SSW korrigiert	III. Screening 28 + 0 bis 31 + 6 SSW			Kontrollbedürftige Befunde hinsichtlich:					
			Einling:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Fruchtwassermenge:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Kindslage:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Körperl. Entwicklung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
			Herzaktion:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
			Plazentalok./-struktur:	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> Kontrolle							
			Konstanz:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
			Zeitgerechte Entwicklung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kontrolle	Konstanzuntersuchung veranlasst:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					

Source: Gemeinsamen Bundesärzteschaft